



Mise à jour

Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public

Dispositions spéciales



Cette mise à jour contient les modifications apportées au « Règlement de sécurité contre l'incendie, Dispositions spéciales », 6^e édition, (référence France-Sélection E0103) par l'arrêté du 18 février 2010 (JO du 3 mars 2010).

Pour faciliter la mise à jour le numéro de la page où se trouve la modification est indiqué.

Vous pouvez ainsi, à loisir, découper les articles entiers, ou les seules parties modifiées afin de les insérer dans l'ouvrage aux endroits concernés.

P 31 Article R 152-7

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-6 et 433-7 du Code pénal et à l'article L. 480-12 du Code de l'urbanisme et l'article L. 152-10 du présent Code, quiconque a mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu aux articles R. 123-45 et R. 123-46 est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5^e classe. En cas de récidive, la peine sera celle prévue pour les contraventions de la 5^e classe en récidive.

Est puni des mêmes peines tout propriétaire ou exploitant qui contrevient aux dispositions des articles R. 123-49, 1^{er} alinéa, et R. 123-51.

À découper puis à coller sur l'ancien article

Titre V Contrôle et dispositions pénales
Chapitre II Sanctions pénales
Section III Immeubles recevant du public

Article R. 152-6

Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues notamment aux articles L. 480-3 à L. 480-9 du Code de l'urbanisme et L. 152-3 à L. 152-9 du présent Code, tout constructeur, propriétaire, exploitant d'un établissement soumis aux dispositions du présent chapitre qui contrevient aux dispositions des articles R. 123-21, 3^e alinéa, R. 123-25, R. 123-26, R. 123-43 et R. 123-44, est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5^e classe.

Est puni des mêmes peines tout constructeur, propriétaire, exploitant qui ouvre un établissement au public sans les visites de contrôle prévues à l'article R. 123-45, 2^e alinéa, sans l'autorisation d'ouverture prévue à l'article R. 123-46. Dans ces deux cas, l'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de journées d'ouverture sans visite de contrôle, sans autorisation ou sans déclaration d'ouverture.

Est puni des mêmes peines quiconque contrevient aux obligations définies à l'article R. 123-7, 2^e alinéa, et aux articles R. 123-8, R. 123-9 et R. 123-11.

Article R. 152-7

~~Sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues aux articles 433-6 et 433-7 du Code pénal et à l'article L. 480-12 du Code de l'urbanisme et l'article L. 152-10 du présent Code, quiconque a mis obstacle à l'exercice du droit de visite prévu aux articles R. 123-45 et R. 123-46 est puni d'une amende prévue pour les contraventions de la 5^e classe. En cas de récidive, la peine sera celle prévue pour les contraventions de la 5^e classe en récidive.~~

~~Est puni des mêmes peines tout propriétaire ou exploitant qui contrevient aux dispositions des articles R. 123-49, 1^{er} alinéa, et R. 123-51.~~

Note : concernant les textes relatifs à l'accessibilité des ERP aux personnes handicapées, voir l'annexe 7 du présent ouvrage.

31

Modifications apportées par l'arrêté du 18 février 2010 (JO du 3 mars 2010)

Modification des articles CTS 1, CTS 3, CTS 4, CTS 5, CTS 9, CTS 30, CTS 31, CTS 32, CTS 33, CTS 34, CTS 35, CTS 36, CTS 37, CTS 52, CTS 55, CTS 78, CTS 79, annexe I et création des annexes VI à X.

Les dispositions du présent arrêté sont applicables trois mois après sa date de publication, soit le 3 juin 2010.

Découper selon
les pointillés



P 16

Chapiteaux, tentes, structures

(Type CTS)

Arrêté du 18 février 2010

Art. 1^{er}. – Sont approuvées les modifications et adjonctions apportées aux dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public annexées au présent arrêté. Elles entreront en vigueur trois mois après la date de publication du présent arrêté.

Art. 2. – Tout ressortissant d'un Etat de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et légalement établi dans l'un de ces Etats, peut exercer en France, à titre occasionnel ou temporaire, dans la limite de deux ans, des opérations de vérification de chapiteaux, tentes et structures.

Art. 3. – Lorsqu'il effectue pour la première fois une prestation en France, le ressortissant mentionné à l'article 2 doit, au préalable, en informer l'autorité administrative par une déclaration permettant d'apporter la preuve de ses compétences en matière de vérification de chapiteaux, tentes et structures. Pour ce faire, il adresse, par courrier recommandé avec accusé de réception, tous documents émanant de l'Etat dont il est ressortissant au ministre de l'intérieur (direction de la sécurité civile), qui dispose d'un mois pour soit demander des compléments d'information, soit notifier au demandeur l'insuffisance de démonstration de sa compétence ; l'examen des compléments d'information est également fait dans un délai d'un mois. Tous les documents transmis par le demandeur à l'administration sont rédigés en français.

Art. 4. – La demande est examinée par référence aux exigences du livre IV, chapitre II, sous-chapitre I^{er}, section I, article CTS 4 du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public. Le demandeur doit être financièrement indépendant vis-à-vis des fabricants et des confectionneurs et ne doit s'engager dans aucune activité incompatible avec son indépendance de jugement et son intégrité, en ce qui concerne son activité de contrôle.

Art. 5. – En cas de différence substantielle entre les qualifications professionnelles du demandeur et celles qui sont requises pour exercer l'activité de vérificateurs de chapiteaux, tentes et structures en France, et dans la mesure où cette différence est de nature à nuire à la sécurité des personnes, il est proposé au demandeur d'être auditionné par la commission centrale de sécurité pour démontrer qu'il possède les connaissances et compétences manquantes.

Lorsque l'activité ou la formation qui y conduit ne sont pas réglementées dans l'Etat d'établissement du demandeur, celui-ci devra apporter la preuve qu'il a exercé l'activité de vérification de chapiteaux, tentes et structures pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes.

Art. 6. – Lorsque le ressortissant mentionné à l'article 2 ne remplit plus les conditions de qualifications et de compétences techniques constatées lors de la vérifications de ces dernières, le ministre de l'intérieur lui notifie son opposition à l'exercice de la prestation de vérification de chapiteaux, tentes et structures. La décision est prise sur l'avis motivé de la commission centrale de sécurité. Le ministre doit, avant de saisir la commission, mettre le demandeur à même de formuler ses observations. La commission entend l'intéressé avant de formuler son avis.

Art. 7. – Le présent arrêté et son annexe seront publiés au *Journal officiel* de la République française.

Fait à Paris, le 18 février 2010.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
A. PERRET

Découper selon
les pointillés



P 17

Règlement de sécurité contre l'incendie relatif aux établissements recevant du public

Livre IV **Dispositions applicables
aux établissements spéciaux**

Chapitre II **Établissements du type CTS
Chapiteaux, tentes et structures**

Sous-chapitre I^{er} Établissements du type CTS Chapiteaux, tentes et structures itinérants

Section I. Généralités

- | | |
|--|--|
| Art. CTS 1.
Art. CTS 2.
Art. CTS 3.
Art. CTS 4.
Art. CTS 5.
Art. CTS 6. | - Établissements assujettis
- Calcul de l'effectif
- Demande de registre de sécurité.
- Agrément des organismes de vérification technique CTS
- Implantation
- Matières et substances dangereuses |
|--|--|

Section II. Construction

- | | |
|---|---|
| Art. CTS 7.
Art. CTS 8.
Art. CTS 9. | - Installation - Résistance aux intempéries et risques divers
- Ossature et enveloppe
- Numéro d'identification |
|---|---|

Section III. Dégagements

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| Art. CTS 10.
Art. CTS 11. | - Sorties
- Circulation |
|------------------------------|----------------------------|

Section IV. Aménagements

- | | |
|--|---|
| Art. CTS 12.
Art. CTS 13.
Art. CTS 14. | - Mobilier et sièges
- Décoration
- Gradins, planchers, escaliers, galeries |
|--|---|

Section V. Installations de chauffage ou de cuisson

- | | |
|--------------|-----------------------|
| Art. CTS 15. | - Conditions d'emploi |
|--------------|-----------------------|

Section VI. Installations électriques

- | | |
|--|--|
| Art. CTS 16.
Art. CTS 17.
Art. CTS 18.
Art. CTS 19.
Art. CTS 20. | - Généralités
- Installations propres à l'établissement
- Installations ajoutées par les utilisateurs
- Installations de sonorisation, guirlandes électriques
- Prises de courant et canalisations |
|--|--|

Découper selon
les pointillés



Section VII.

Éclairage

Art. CTS 21.
Art. CTS 22.
Art. CTS 23.
Art. CTS 24.

- Éclairage normal
- Éclairage de sécurité
- Blocs autonomes d'éclairage de sécurité
- Source centralisée de sécurité

Section VIII.

Équipements spéciaux

Art. CTS 25.

- Installations techniques particulières

Section IX.

Moyens de secours

Art. CTS 26.
Art. CTS 27.
Art. CTS 28.
Art. CTS 29.

- Moyens d'extinction
- Service de sécurité incendie
- Alarme
- Alerte

Section X.

Exploitation

Art. CTS 30.
Art. CTS 31.

Art. CTS 31 bis.
Art. CTS 32.
Art. CTS 33.
Art. CTS 34.
Art. CTS 35.
Art. CTS 36.

- Registre de sécurité
- Demande d'implantation - Attestation de bon montage - Ouverture au public
- Règles d'exploitation de l'éclairage de sécurité
- Suivi des modifications
- Retrait du registre de sécurité
- Vérification périodique des établissements
- Vérification des installations techniques de l'établissement
- Rapport de vérification périodique

Section XI.

Petits établissements

Art. CTS 37.

- Règles applicables aux petits établissements

Sous-chapitre II Etablissements du type CTS Chapiteaux, tentes et structures à implantation prolongée

Section I.

Généralités

Art. CTS 38.
Art. CTS 39.

- Établissements assujettis
- Implantation

Section II.

Construction

Art. CTS 40.

- Ossature - Enveloppe - Ancrages

Section III.

Dégagements

Art. CTS 41.

- Circulations

Section IV.

Aménagements

Art. CTS 42.

- Sièges

Découper selon
les pointillés



Art. CTS 43.
Art. CTS 44.
Art. CTS 45.

- Décors, espaces scéniques, loges, caravanes
- Estrades, plates-formes mobiles
- Aménagements spéciaux

Section V.

Installations de chauffage ou de cuisson

Art. CTS 46.

- Stockage d'hydrocarbures liquides

Section VI.

Éclairage

Art. CTS 47.
Art. CTS 48.

- Éclairage de sécurité
- Abrogé par arrêté du 19 novembre 2001 (Blocs autonomes d'éclairage de sécurité)

Section VII.

Exploitation

Art. CTS 49.
Art. CTS 50.

- Registre de sécurité
- Visites des commissions de sécurité

Sous-chapitre III

Art. CTS 51.

- Établissements fixes par conception

Sous-chapitre IV

Art. CTS 52.

- Organisation générale de la sécurité

Sous-chapitre V

Établissements du type structures à étage

Section I.

Généralités

Art. CTS 53.
Art. CTS 54.
Art. CTS 55.
Art. CTS 56.
Art. CTS 57.

- Établissements assujettis
- Calcul de l'effectif
- Demande de registre de sécurité - Notice de montage
- Implantation
- Matières et produits dangereux

Section II.

Construction

Art. CTS 58.
Art. CTS 59.
Art. CTS 60.
Art. CTS 61.

- Installation - Résistance aux intempéries et risques divers
- Stabilité
- Ossature - Enveloppe - Ancrage
- Identification

Section III.

Dégagements

Art. CTS 62.
Art. CTS 63.

- Sorties
- Circulations

Section IV.

Aménagements

Art. CTS 64.
Art. CTS 65.
Art. CTS 66.
Art. CTS 67.

- Mobilier et sièges
- Décoration, espaces scéniques, locaux d'exploitation, loges, caravanes
- Gradins, planchers, escaliers, galeries
- Équipements et aménagements spéciaux

Découper selon
les pointillés



Section V.

Art. CTS 68.

Désenfumage

- Domaine d'application

Section VI.

Art. CTS 69.

Installations de chauffage ou de cuisson

- Conditions d'emploi

Section VII.

Art. CTS 70.

Installations électriques

- Dispositions générales

Section VIII.

Art. CTS 71.

Éclairage

- Dispositions générales

Section IX.

Art. CTS 72.

Art. CTS 73.

Art. CTS 74.

Art. CTS 75.

Moyens de secours

- Moyens d'extinction

- Service de sécurité incendie

- Alarme

- Alerte

Section X.

Art. CTS 76.

Art. CTS 77.

Art. CTS 78.

Art. CTS 79.

Art. CTS 80.

Art. CTS 81.

Exploitation

- Ouverture au public et visites des commissions de sécurité

- Modifications définitives importantes

- Vérifications techniques

- Vérification de l'assemblage

- Rapports de vérification et attestations

- Inspection

Annexes

Annexe I.

Composition du registre de sécurité

Annexe II.

Extrait du registre de sécurité

Annexe III.

Liste des matériaux textiles soumis aux intempéries mais non soumis à l'épreuve de vieillissement accéléré

Annexe IV.

Attestation du fabricant ou du propriétaire

Annexe V.

Attestation de l'exploitant ou de l'utilisateur

Annexe VI.

Vérification technique des chapiteaux

Annexe VII.

Vérification technique des tentes et structures

Annexe VIII.

Attestation de bon montage et de liaisonnement au sol

Annexe IX.

Définitions

Annexe X.

Programme de stage de formation pour la réalisation des missions définies à l'article CTS 52

Découper selon
les pointillés



P 22

Article CTS 1

Établissements assujettis

§ 1. (Arrêté du 6 août 2002) « Le présent chapitre du livre IV complète les dispositions du livre I du règlement de sécurité.

Il fixe les prescriptions applicables aux chapiteaux, tentes et structures. »

(Arrêté du 6 mars 2006) « Les autres livres, titres, sections et articles du règlement ne sont pas applicables, sauf s'ils sont expressément mentionnés dans la suite du présent chapitre. »

§ 2. (Arrêté du 18 février 2010) « Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux établissements d'une superficie supérieure ou égale à 16 m², destinés par conception à être clos ou pouvant être rendus clos en tout ou partie et itinérants, possédant une couverture souple, à usage de cirques, de spectacles, de réunions, de bals, de banquets, de colonies de vacances, d'activités sportives, etc.

Elles s'appliquent également aux ensembles de tentes juxtaposées ou non isolées au sens du paragraphe 6 du présent article dont la surface cumulée est supérieure ou égale à 16 m². »

§ 3. (Arrêté du 18 février 2010) « Les établissements d'une superficie supérieure ou égale à 16 m² mais inférieure à 50 m² sont soumis aux seules dispositions des paragraphes 1 et 6 du présent article, du paragraphe 2 b de l'article CTS 5, de l'article CTS 37 et du paragraphe 1 de l'article CTS 52. »

§ 4. (Arrêté du 6 août 2002) « Les établissements comportant deux niveaux (structures à étage) sont soumis aux seules dispositions du sous-chapitre V, quel que soit l'effectif du public accueilli et la durée de leur implantation.

§ 5. Les campings et les manèges forains ne sont pas visés par le présent type.

§ 6. (Arrêté du 18 février 2010) « Les établissements distants entre eux de 8 m au moins sont considérés comme autant d'établissements distincts pour l'application du présent règlement. Entre les établissements visés au paragraphe 3, cette distance peut-être ramenée à 5 mètres. »



P 23

Article CTS 3 (Arrêté du 18 février 2010)

Demande de registre de sécurité

§ 1. Le registre de sécurité est délivré par le préfet du département dans lequel l'établissement est fabriqué, assemblé ou implanté pour la première fois sur le territoire français, après avis de la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité. La délivrance du registre de sécurité vaut autorisation d'exploiter l'établissement selon les dispositions de l'article CTS 31.

Compte tenu de la spécificité des établissements (ensembles démontables) et de leurs conditions particulières d'exploitation, leur propriétaire ou le fabricant doit au préalable faire appel à un organisme agréé de vérification technique CTS, afin d'établir le registre de sécurité en conformité avec le présent règlement, avant de le transmettre au préfet du département. La composition de ce registre de sécurité est précisée dans l'annexe I au présent chapitre.

L'organisme agréé de vérification technique CTS adresse les documents mentionnés aux chapitre I et chapitre II de l'annexe I au moins un mois avant la date prévue pour la première implantation, au préfet du département dans lequel cette opération est effectuée ou au préfet de police pour Paris.

Les autres pièces du dossier sont transmises dès que possible au préfet, pour avis, en vue de la délivrance du registre de sécurité.

Découper selon
les pointillés



§ 2. Pour les établissements atypiques, innovants, à structures à étage, à implantation prolongée ou disposant d'aménagements intérieurs, le registre de sécurité ne peut être délivré qu'après la visite de la commission de sécurité et la notification d'avis favorable vaut registre de sécurité provisoire.

§ 3. Pour les établissements modulaires ou multistandard à la conception, conformes à un modèle « type » d'un fabricant, ou pour les établissements sans aménagement intérieur, le registre de sécurité peut être délivré par le préfet sans la visite de l'établissement par la commission de sécurité.

Toutes les configurations prévues par le fabricant sont décrites dans le dossier adressé au préfet conformément à l'annexe I.

Le récépissé de dépôt du dossier accompagné de l'avis technique favorable formulé par un organisme agréé de vérification technique CTS vaut registre de sécurité provisoire.

§ 4. Dans un délai ne dépassant pas un mois après la première implantation, le préfet attribue un numéro d'identification à l'établissement et retourne le registre de sécurité à l'organisme agréé de vérification technique CTS ayant fait la demande.

Pour Paris, la demande de registre de sécurité est adressée au préfet de police.



P 26

Article CTS 4 (Arrêté du 18 février 2010)

Agrément des organismes de vérification technique CTS

§ 1. Les organismes de vérifications techniques candidats à l'agrément du ministre de l'intérieur pour les vérifications réglementaires des chapiteaux, tentes et structures doivent être au préalable accrédités pour cette activité en tant qu'organismes d'inspection de type A au titre de la norme NF ISO/CEI 17020 par le comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation.

§ 2. La demande d'agrément adressée au ministre de l'intérieur comprend :

- les informations nécessaires pour identifier le demandeur (identité du responsable ou raison sociale, numéro de Kbis, statuts, adresse,...) ;
- les références aux dispositions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les chapiteaux, tentes et structures pour lesquels l'agrément est sollicité ;
- un document justifiant que les vérifications faisant l'objet de la demande d'agrément correspondent à la portée d'accréditation de l'organisme ;
- la liste des agences concernées par la demande d'agrément ;
- l'attestation d'examen de recevabilité du système de qualité de l'organisme ou l'attestation d'accréditation et son annexe technique délivrée par le COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation au titre de l'annexe A de la norme NF EN ISO/CEI 17020 mentionnant précisément la portée d'accréditation de l'organisme ;
- un engagement de se conformer, en cas d'agrément, aux dispositions du présent arrêté.

§ 3. La demande de renouvellement d'agrément est complétée par les documents suivants :

- une liste représentative des établissements CTS vérifiés dans le cadre de l'agrément au cours des douze mois précédant la demande ;
- un commentaire qualitatif sur les enseignements techniques et juridiques que l'ensemble des vérifications a pu apporter ;
- la liste des organismes agréés de vérification CTS sous-traitants auxquels l'organisme a éventuellement fait appel.

Découper selon
les pointillés



§ 4. Le retrait ou la suspension d'un domaine ou d'une partie de domaine d'accréditation peut entraîner le retrait ou la suspension de l'agrément qui lui est lié. Le retrait ou la suspension de l'accréditation délivrée au titre de la norme NF EN ISO/CEI 17020 peut entraîner le retrait ou la suspension de l'agrément dans sa totalité.

§ 5. L'agrément ne peut être retiré qu'après présentation par l'organisme de vérification technique CTS de ses observations. Les décisions de retrait ou de suspension sont prises par le ministre de l'intérieur après avis de la commission centrale de sécurité.

§ 6. Les décisions prises par le ministre de l'intérieur en application du présent arrêté font l'objet d'une publication au *Journal officiel*.

§ 7. La liste des organismes de vérification technique agréés CTS par le ministre de l'intérieur est rendue publique.



P 26

Article CTS 5

Implantation (Arrêté du 18 février 2010)

§ 1. Généralités :

Les établissements doivent être implantés sur des aires ne présentant pas de risques, notamment d'inflammation rapide, et être éloignés des voisinages dangereux.

Les établissements recevant plus de 700 personnes ne doivent pas se trouver distants de plus de 200 mètres d'un point d'eau assurant un débit minimal de 60 m³/heure pendant une heure au moins. Si ces conditions ne peuvent être remplies, un service de sécurité incendie disposant des moyens hydrauliques suffisants est mis en place.

Ils doivent être desservis par des voies d'accès et des passages libres suivant les dispositions ci-après :

a) Etablissements recevant de 51 à 300 personnes :

Un passage libre à l'extérieur de 1 m 80 de large minimum doit être aménagé sur la moitié au moins du pourtour de l'établissement. Il doit être situé à moins de 60 mètres de la voie publique et lui être relié par un passage de 1 m 80 permettant le passage du dévidoir des sapeurs-pompiers.

b) Etablissements recevant de 301 à 1 500 personnes :

Un passage libre à l'extérieur de 3 mètres de large minimum doit être aménagé sur la moitié au moins du pourtour de l'établissement. Il doit être relié à la voie publique par une voie d'accès de 3 mètres de large minimum, avec possibilité de demi-tour des engins de secours.

c) Etablissements recevant plus de 1 500 personnes :

Un passage libre à l'extérieur de 3 mètres de large minimum doit être aménagé sur la moitié au moins du pourtour de l'établissement. Il doit être relié à la voie publique par deux voies d'accès, si possible opposées, de 7 mètres de large minimum.

Les passages libres peuvent se situer sous les systèmes d'ancrage sous réserve qu'il n'y ait pas d'obstacle à la circulation des matériels et engins des sapeurs-pompiers. Ils doivent être suffisamment éclairés en cas d'exploitation nocturne et ne pas comporter de stationnement de véhicules.

§ 2. Implantations particulières :

a) Etablissement accolé à un bâtiment :

Un établissement itinérant peut être accolé à un bâtiment sous réserve que les conditions d'accessibilité des secours à ce bâtiment soient maintenues et que la moitié des dégagements du bâtiment reste indépendante de l'établissement itinérant.

Découper selon
les pointillés



- b) Implantation en terrasse :
- Un établissement itinérant, quelle que soit sa surface, peut être implanté sur la terrasse d'un bâtiment sous réserve que :
- la terrasse soit accessible aux échelles des sapeurs-pompiers ou par tout autre dispositif reconnu équivalent par la commission compétente ;
 - au minimum, la moitié de la surface de la terrasse dont une bande de 1 m 80 de large sur toute la longueur de la façade du bâtiment bordant la voie d'accès des secours reste libre de tout aménagement ;
 - la capacité du bâtiment à supporter les surcharges apportées soit vérifiée par un organisme agréé ;
 - les dégagements et les issues sur l'extérieur de l'ensemble ainsi créés soient suffisants en nombre et en largeur ;
 - la diffusion de l'alarme du bâtiment soit étendue à l'établissement itinérant ;
 - soit installé un anémomètre, relié à un dispositif permettant d'informer à tout moment l'exploitant sur la vitesse du vent.
- c) Implantation dans un espace clos par des constructions :
- Un établissement itinérant peut être implanté dans un espace clos par des constructions sous réserve que :
- les dispositions du paragraphe 1 soient respectées ;
 - les conditions d'accessibilité des secours et d'évacuation des occupants des bâtiments ne soient pas aggravées.



P 29

Article CTS 9

Número d'identification (Arrêté du 18 février 2010)

§ 1. Le numéro d'identification, qui correspond également au numéro du registre de sécurité, est délivré par le préfet, ou le préfet de police pour Paris, lors de la procédure de délivrance du registre de sécurité visée à l'article CTS 3.

Le numéro d'identification comprend :

- Une lettre : C pour chapiteau, T pour tente, S pour structure et SE pour structure à étage ;
 - 2 ou 3 chiffres correspondant au numéro du département ;
 - 4 chiffres correspondant à l'année de délivrance de l'attestation de conformité ;
 - 3 chiffres correspondant au numéro de série unique dans l'année de délivrance.
- Exemple : S. - 972. - 2009. - 002.

§ 2. Le numéro d'identification doit être apposé sur la toile de manière visible et permanente à l'intérieur et à l'extérieur sur chaque panneau formant la couverture, la double couverture et la ceinture de l'établissement. Il doit également figurer sur les principaux éléments de structure de l'établissement.

Cette disposition ne s'oppose pas à la présence éventuelle de plusieurs numéros pour un même établissement.

Découper selon
les pointillés



P 42

Article CTS 30

Registre de sécurité (Arrêté du 18 février 2010)

§ 1. Le registre de sécurité de l'établissement délivré par le préfet possède le même numéro d'identification que l'établissement auquel il se rapporte. Il est tenu à jour par le propriétaire.

Le contenu de ce document est détaillé dans l'annexe I du présent chapitre. Il doit faire apparaître clairement l'ensemble des caractéristiques de l'établissement ainsi que les documents complémentaires de contrôle.

§ 2. Des extraits de registre, dont le contenu figure en annexe II, sont délivrés aux organisateurs d'une manifestation ou d'un spectacle pour une implantation donnée. Ces derniers doivent les remplir et les parapher.



P 43

Article CTS 31 (Arrêté du 18 février 2010)

Demande d'implantation - Attestation de bon montage - Ouverture au public

§ 1. Avant toute implantation dans une commune, l'organisateur de la manifestation ou du spectacle doit obtenir l'autorisation du maire. Au préalable, il doit faire parvenir au maire au moins un mois avant la date d'ouverture au public les documents suivants :

- l'extrait de registre de sécurité figurant en annexe II, hors le cas de la première implantation ;
- un descriptif des modalités d'implantation de l'établissement ;
- le type d'activité exercée et le plan des aménagements intérieurs ;
- un descriptif des installations techniques.

§ 2. Après chaque montage et avant la première ouverture au public de l'établissement, une attestation de bon montage et de liaisonnement au sol figurant à l'annexe VIII doit être établie par la personne responsable du montage. Cette attestation doit mentionner l'identité de la personne qui a confié la responsabilité du montage et être tenue à la disposition de l'autorité investie du pouvoir de police par l'organisateur de la manifestation. Elle n'exonère en aucun cas le propriétaire et l'exploitant de leurs responsabilités.

§ 3. Pour les établissements ayant bénéficié d'une autorisation d'implantation, le maire sollicite, s'il le juge utile, le passage de la commission de sécurité compétente avant l'ouverture au public de la manifestation.



P 43

Article CTS 32 (Arrêté du 18 février 2010)

Suivi des modifications

§ 1. Les modifications majeures suivantes font obligatoirement l'objet d'une nouvelle procédure de demande de registre de sécurité selon les dispositions de l'article CTS 3 :

- changement de hauteur d'un établissement ;
- changement de largeur d'un établissement ;
- changement partiel ou total de la toile de couverture d'un chapiteau ;
- acquisition d'une partie d'un établissement "existant" (d'occasion).

Découper selon
les pointillés



§ 2. Les modifications mineures suivantes ne donnent pas lieu à une procédure visée à l'article CTS 3 mais à une mise à jour du registre de sécurité par le propriétaire et de l'extrait de registre par l'organisme agréé de vérification technique CTS :

- extension ou diminution de la longueur d'un établissement modulaire par des éléments structurels identiques au modèle type provenant du fabricant de l'établissement ;
- remplacement à l'identique d'éléments structurels provenant du fabricant de l'établissement (modèle type) ;
- remplacement partiel ou total de la toile d'une tente ou d'une structure, si le procès-verbal de réaction au feu précise le classement M2 et que cette inscription figure sur la toile de manière indélébile ;
- détérioration ou destruction d'une partie d'un établissement modulaire monté de manière isolée du reste de l'établissement ;
- changement de propriétaire d'un établissement. Dans ce cas, l'organisme agréé de vérification technique CTS est tenu d'informer, dans les plus brefs délais, le préfet du département qui a délivré le registre de sécurité de l'établissement.



P 44

Article CTS 33 (Arrêté du 18 février 2010)

Retrait du registre de sécurité

Le retrait du registre de sécurité est prononcé par le préfet l'ayant délivré, dans les cas suivants :

- destruction de l'établissement ;
- non-exploitation définitive en ERP ;
- changement partiel ou total de la toile de couverture d'un chapiteau ;
- absence de réponse d'un propriétaire à plusieurs demandes préfectorales sur la situation administrative de l'établissement (exploitation, visites périodiques, etc.) six mois après la date anniversaire de la visite biennale ;
- anomalies graves dans l'exploitation ou l'état du matériel de l'établissement mettant en cause la sécurité des personnes.

Lorsqu'un retrait de registre de sécurité a été prononcé par le préfet, le propriétaire a l'obligation d'adresser son registre de sécurité dans les plus brefs délais à la préfecture concernée.



P 44

Article CTS 34 (Arrêté du 18 février 2010)

Vérification périodique de l'établissement

§ 1. Des vérifications techniques et documentaires sont effectuées tous les deux ans par un organisme agréé de vérification technique CTS. Elles se déroulent en présence du propriétaire ou de son représentant, chargé de la présentation du matériel. Elles font l'objet de la rédaction d'un rapport détaillé.

§ 2. Les vérifications techniques portent sur l'état général de tout ou partie des éléments de l'établissement (toile, portiques, mâts, ossatures, mécanismes, fixations, etc.) afin de déceler des anomalies susceptibles de créer une situation dangereuse pour les personnes. Ces vérifications peuvent être réalisées quand l'établissement est démonté. Dans ce cas, le matériel est contrôlé au sol.

La nature du contrôle, point par point, en fonction de l'établissement, est décrite dans les annexes VI (chapiteaux) et VII (tentes et structures).

Découper selon
les pointillés



- § 3.** La vérification documentaire porte sur :
- la gestion par le propriétaire de l'ensemble du matériel démontable composant l'établissement ;
 - les conditions de stockage ;
 - l'ensemble des rapports de vérifications réglementaires des installations techniques ;
 - le suivi de la mise à jour du registre de sécurité.

§ 4. La première visite est effectuée deux ans après la date de délivrance du registre de sécurité.

§ 5. Lorsqu'un établissement est affecté par une période d'inexploitation, clairement justifiée par le propriétaire auprès du préfet du département qui lui a délivré le registre de sécurité, la visite périodique pourra être reportée d'autant sans dépasser six ans. Dans ce délai et avant toute nouvelle ouverture au public en cas de reprise d'activité, l'établissement devra être vérifié par un organisme agréé de vérification technique CTS (visite périodique) ; le registre de sécurité et l'extrait de registre seront mis à jour.



P 44

Article CTS 35 (Arrêté du 18 février 2010)

Vérification des installations techniques de l'établissement

§ 1. L'ensemble des installations électriques propres à l'établissement est vérifié annuellement, en alternance, par des personnes ou des organismes agréés et par des techniciens compétents.

§ 2. Les autres installations techniques (chauffage, appareils de cuisson, ventilation, etc.) propres à l'établissement doivent être vérifiées une fois tous les deux ans par des personnes ou des organismes agréés pour les familles d'inspection correspondantes.

§ 3. En ce qui concerne les installations ajoutées par l'utilisateur, elles doivent être vérifiées avant l'admission du public par des personnes ou des organismes agréés par le ministère de l'intérieur pour ces familles d'inspection.

§ 4. Les installations techniques (électricité, chauffage, cuisson, ventilation, etc.) de l'établissement munies de leurs vignettes respectives en cours de validité peuvent être utilisées dans des établissements différents. Les vignettes, attestant du contrôle périodique par des organismes agréés pour ces familles d'inspection, doivent être apposées sur les installations techniques de l'établissement lorsque les non-conformités éventuelles ont été levées.

§ 5. L'exploitant peut être mis en demeure, après avis de la commission de sécurité, de faire procéder à des vérifications techniques complémentaires par des personnes ou des organismes agréés lorsque des non-conformités graves sont constatées en cours d'exploitation.



P 44

Article CTS 36 (Arrêté du 18 février 2010)

Rapport de vérification périodique

§ 1. Le rapport de vérification périodique doit comprendre au minimum les éléments mentionnés dans les annexes VI ou VII. Il est adressé au propriétaire de l'établissement et au préfet ayant délivré le registre de sécurité. Toute anomalie grave de nature à entraîner le retrait du registre de sécurité est signalée au préfet l'ayant délivrée.

Découper selon
les pointillés



§ 2. Le propriétaire d'un CTS tient à disposition de l'organisme agréé de vérification technique CTS auquel il fait appel le registre de sécurité, l'extrait de registre et l'ensemble des rapports de vérifications et autres documents de contrôle relatifs à l'exploitation de l'établissement.



P 45

Article CTS 37 (Arrêté du 18 février 2010)

Règles applicables aux petits établissements

Tout établissement visé à l'article CTS 1 (§ 3) doit respecter l'ensemble des dispositions suivantes :

- il dispose de deux sorties de 0,90 m de largeur au moins ;
- il doit être fixé au sol ou lesté conformément aux préconisations du fabricant ;
- l'enveloppe est réalisée en matériaux de catégorie au moins M2 ou C-s3, d0. La preuve de classement est apportée soit par le marquage « NF réaction au feu », soit par la présentation d'un procès-verbal de réaction au feu complétée par la gravure indélébile dans le tissu ou dans les soudures d'assemblage du terme M2, suivi de la marque du fabricant de la toile ;
- les installations électriques intérieures éventuelles comportent à leur origine, et pour chaque départ, un dispositif de protection à courant différentiel-résiduel à haute sensibilité ;
- un certificat établi par le confectionneur de l'enveloppe souple attestant qu'il en a réalisé tous les éléments avec une toile correspondant au procès-verbal de réaction au feu.



P 49

Article CTS 52 (Arrêté du 18 février 2010)

Organisation générale de la sécurité

§ 1. Avant chaque admission du public dans les établissements, un contrôle visuel doit être effectué par l'exploitant ou par une personne compétente qu'il a spécialement désignée. Ce contrôle doit permettre de :

- détecter un désordre manifeste dans le montage ou dans le liaisonnement au sol ;
- détecter un dysfonctionnement ou un risque particulier dans la protection des personnes contre les risques d'incendie et de panique ;
- vérifier la vacuité des passages libres et des voies d'accès des secours ;
- vérifier la présence du service de sécurité incendie.

§ 2. Avant la première ouverture au public pour chaque nouvelle implantation, une inspection complémentaire aux dispositions du paragraphe 1 doit être réalisée dans les établissements dont l'effectif admissible du public est supérieur à 700 personnes. Cette inspection consiste à vérifier le montage et le liaisonnement au sol de l'établissement, à contrôler la qualification du personnel constituant le service de sécurité incendie de la manifestation et à s'assurer du respect du présent règlement.

Lorsque l'effectif admissible du public est supérieur à 700 personnes mais inférieur ou égal à 2 500 personnes, cette inspection sous la responsabilité de l'exploitant est réalisée par l'une des personnes ou organismes suivants :

- un organisme agréé de vérification technique CTS ;
- une personne titulaire du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) de monteur de structures mobiles ;
- une personne ayant reçu une formation dans le domaine du montage et de la sécurité incendie correspondant au programme défini à l'annexe X, dispensée par des organismes agréés de vérification technique CTS ou par des personnes jugées de compétence équivalente par la commission centrale de sécurité ;

Découper selon
les pointillés



- une personne expérimentée dans le montage des chapiteaux, choisie parmi les employés permanents de l'établissement, reconnue compétente par l'exploitant et justifiant d'une expérience de plus d'une année dans l'assemblage et le montage du matériel inspecté.
Pour les établissements recevant plus de 2 500 personnes, cette inspection est réalisée par un organisme agréé de vérification technique CTS.

§ 3. L'inspection prévue au paragraphe 2 doit faire l'objet de la rédaction d'un rapport qui prend position quant à l'opportunité d'ouvrir tout ou partie de la manifestation au public. Il est tenu à la disposition de l'autorité investie du pouvoir de police par l'exploitant.



P 50

Article CTS 55

Demande de registre de sécurité. - Notice de montage

§ 1. (Arrêté du 18 février 2010) « Demande de registre de sécurité :
Les dispositions de l'article CTS 3 s'appliquent. Le rapport de l'organisme agréé de vérification technique CTS doit porter sur la stabilité mécanique de l'ossature (montage et assemblage) pour chacune des configurations de montage prévues dans la notice du fabricant. »

§ 2. Registre de sécurité :
Les dispositions de l'article CTS 30 s'appliquent. Le fabricant ou le propriétaire doit attester que des calculs de solidité de la structure, pour les différentes configurations de montage prévues à la conception, ont été effectués, qu'ils garantissent la solidité et la stabilité de la structure dans les conditions de charge d'exploitation prévisibles et satisfont aux exigences des articles CTS 58 et CTS 60.

Les limites de charge d'exploitation de la structure, dans ses différentes configurations, doivent être indiquées dans les documents fournis par le fabricant ou établis par le propriétaire. Les configurations de montage non prévues à la conception sont interdites.

§ 3. Une notice de montage en français de la structure dans chacune de ses configurations doit être fournie à l'acheteur par le fabricant.



P 58

Article CTS 78

Vérifications techniques (Arrêté du 18 février 2010)

Les dispositions de l'article CTS 35 s'appliquent.



Découper selon
les pointillés



P 58

Article CTS 79

Vérification de l'assemblage (Arrêté du 18 février 2010)

L'assemblage de l'établissement et son liaisonnement au sol doivent être vérifiés à chaque montage par un organisme agréé de vérification technique CTS. Cet organisme agréé s'assure notamment que les conclusions du rapport de sol prévu à l'article CTS 59 sont compatibles avec les contraintes de charge de l'établissement et que le montage de la structure a bien été réalisé conformément à la notice de montage du fabricant.

L'assemblage de l'établissement, dans sa configuration maximale, et l'état apparent des toiles et des gradins doivent être vérifiés une fois tous les deux ans par un organisme agréé de vérification technique CTS dans les conditions de l'article CTS 34.

Ces vérifications peuvent être réalisées à l'occasion d'une visite préalable à l'ouverture en cas de montage en configuration maximale.

En complément de ces dispositions, la stabilité et le liaisonnement au sol des structures à étage à implantation prolongée doivent être vérifiés tous les six mois par un organisme de vérification technique CTS agréé par le ministère de l'intérieur.



Découper selon
les pointillés



P 59

Annexes

Annexe I

Composition du registre de sécurité⁽¹⁾

(Arrêté du 18 février 2010)

N° / / /

Chapitre I^{er} Renseignements concernant le propriétaire

Nom ou raison sociale du propriétaire :

Adresse :

Téléphone :

Fax :

Adresse électronique :

Chapitre II Caractéristiques techniques de l'établissement

2.1. Description de l'établissement.

- 2.1.1. Plans de l'établissement décrivant les éléments concourant à la solidité et à la stabilité complétés par les dimensions des pièces principales de la structure (perspective, photos, etc.).
- 2.1.2. Description des configurations possibles de l'établissement prévues par le fabricant.
- 2.1.3. Plans des aménagements intérieurs quand ils sont prédéfinis.
- 2.1.4. Procès-verbal de réaction au feu de l'ensemble des toiles, parois rigides et des autres matériaux utilisés.
- 2.1.5. Description des installations électriques permanentes^[2].
- 2.1.6. Description des installations techniques permanentes de chauffage et de ventilation^[2].
- 2.1.7. Description des autres installations techniques permanentes éventuelles (cuissons, etc.)^[2].

2.2. Documents établis par le fabricant.

- 2.2.1. Les conditions de montage, d'utilisation, d'entretien de l'établissement (nomenclature, détails d'assemblage, etc.).
- 2.2.2. Les conditions de liaisonnement au sol par ancrage ou par lestage (incluant les valeurs d'arrachement par poteau et le coefficient de sécurité explicite).
- 2.2.3. Pour les établissements recevant moins de 301 personnes, le fabricant doit attester que des calculs de solidité de la structure pour les différentes configurations de montage prévues à la conception ont été effectués, qu'ils garantissent la solidité et la stabilité de la structure dans des conditions de charges d'exploitation prévisibles et qui répondent aux exigences des articles CTS 7 et 8.

2.3. Etablissements modulaires ou multistandards.

Dans ce cas, le fabricant doit fournir une déclaration de conformité au modèle type et préciser toutes les configurations autorisées pour l'établissement.

Découper selon
les pointillés



Chapitre III Documents complémentaires de contrôle

3.1. Les rapports des organismes agréés ayant procédé aux vérifications réglementaires.

- 3.3.1. Avis de solidité de l'établissement (organismes agréés en contrôle technique construction) pour les établissements recevant plus de 300 personnes.
- 3.3.2. Avis sur les appareils de chauffage, ventilation, cuisson, électricité, etc.

3.2. Le rapport synthétique de l'organisme de vérification technique CTS agréé portant sur les domaines suivants :

- la stabilité mécanique de l'ossature (montage et assemblage) ;
- la réaction au feu de l'enveloppe ;
- la sécurité des personnes ;
- les éléments photographiques permettant d'identifier les caractéristiques essentielles garantissant la solidité et la stabilité de l'établissement.

Chapitre IV Phase exploitation

4.1. Suivi des modifications en cours d'exploitation ⁽³⁾.

- 4.1.1. Structure (extension, diminution, découpe, etc.).
- 4.1.2. Toiles (remplacement, procès-verbal, etc.).
- 4.1.3. Aménagements intérieurs.
- 4.1.4. Installations électriques.
- 4.1.5. Installations de chauffage, ventilation et appareils de cuisson.
- 4.1.6. Autres installations techniques.

4.2. Suivi des vérifications périodiques ⁽³⁾.

- 4.2.1. Structures.
- 4.2.2. Aménagements.
- 4.2.3. Installations électriques.
- 4.2.4. Eclairage.
- 4.2.5. Chauffage - Ventilation.
- 4.2.6. Moyens de secours.

4.3. Service de sécurité incendie.

- 4.3.1. Liste nominative des personnes constituant le service de sécurité incendie.
- 4.3.2. Qualification des personnes constituant le service de sécurité incendie.
- 4.3.3. Qualification des personnes au titre du CTS 52.

4.4. Moyens de secours contre l'incendie.

- 4.4.1. Inventaire du matériel.
- 4.4.2. Consignes de sécurité.

Chapitre V Contrôles (établissements fixes par conception ou à implantation prolongée)

5.1. Visite de contrôle de la commission de sécurité ⁽⁴⁾.

5.2. Visites inopinées ⁽⁴⁾.

Découper selon
les pointillés



Chapitre VI Validation par le préfet

- 6.1. Activités envisagées et superficie maximale de l'établissement ⁽⁵⁾.
- 6.2. Effectif théorique maximum envisagé de l'établissement ⁽⁵⁾.
- 6.3. Visite de réception ⁽⁴⁾.
- 6.4. Numéro d'identification de l'établissement (attribué par le préfet).
- 6.5. Date et signature du préfet.

(1) Le registre de sécurité peut être tenu à jour sur un support informatique.

(2) Le registre de sécurité peut être délivré en l'absence d'équipements techniques permanents. Toutefois, lors de la première implantation en vue de recevoir du public, les équipements techniques rapportés sont vérifiés dans les conditions de l'article CTS 35 [§ 3 ou § 4].

(3) Date et visa de l'organisme de vérifications techniques CTS lors de la vérification périodique.

(4) Date, lieu, avis.

(5) En l'absence de déclaration précise d'activités ou pour une utilisation « toutes activités », le calcul de l'effectif maximum admissible dans l'établissement sera effectué sur la base de **trois personnes par mètre carré**.

Important : si la délivrance du registre de sécurité s'effectue lors d'une première implantation en vue de recevoir du public, les équipements électriques doivent être obligatoirement installés et munis de la vignette en cours de validité visée à l'article CTS 36.

INFORMATIONS MINIMALES DEVANT FIGURER DANS L'EXTRAIT DU REGISTRE DE SÉCURITÉ

I. - Renseignements concernant le registre de sécurité de l'établissement

Evacuation de l'établissement

Vitesse de vent supérieure à : km/h
Épaisseur de neige supérieure à : cm

Numéro d'identification :
Date de la délivrance du registre de sécurité :
Autorité qui a délivré le registre de sécurité (CTS 3) :
Date de la prochaine visite périodique (CTS 34) :

II. - Partie réservée au propriétaire

Nom, raison sociale, adresse, téléphone et courriel du propriétaire :
Caractéristiques de l'établissement :
Dimensions (hauteur, largeur, longueur, nombre de modules) :
Surface maximale :
Coloris de l'établissement à l'origine :
Référence(s) du rapport de solidité réalisé par un organisme agréé par le ministère de l'intérieur, si l'établissement est susceptible de recevoir plus de 300 personnes : ...
Référence des procès-verbaux de réaction au feu (si non marquage NF) :


III. - Schéma(s) de montage

- 3.1. Description des configurations possibles de l'établissement prévues par le fabricant.
- 3.2. Schémas de l'établissement décrivant les éléments concourant à la solidité et à la stabilité, complétés par les dimensions des pièces principales de la structure de l'établissement y compris les valeurs de liaisonnement au sol.

Découper selon
les pointillés



Exemple :

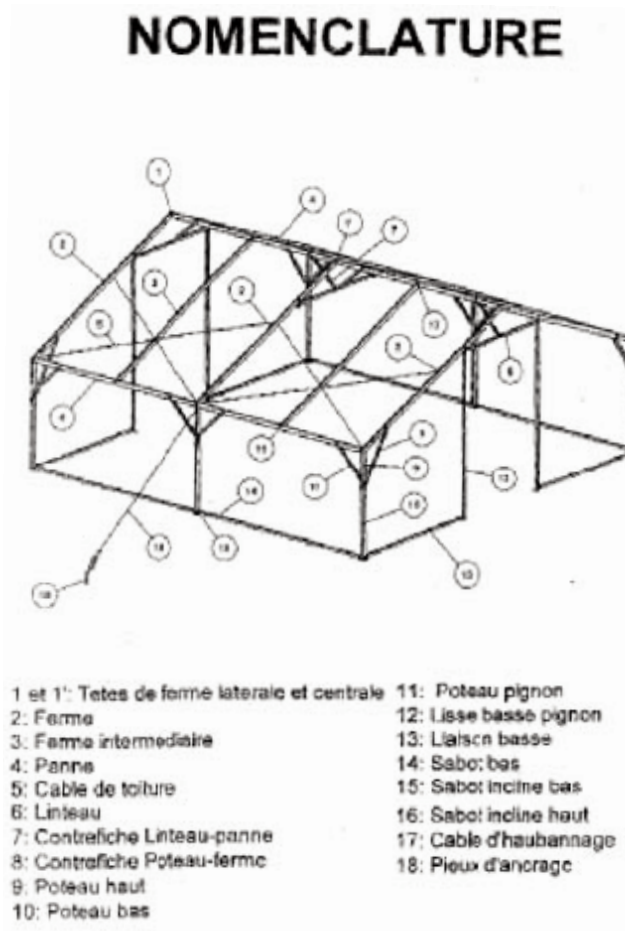

IV. - Suivi de l'évolution de l'établissement

Date et lieu du dernier passage de la commission de sécurité :

CONTRÔLES	ORGANISMES	DATE	VALIDITÉ
Structure Installations électriques ⁽¹⁾			
Gradins ⁽¹⁾			
Chauffage ⁽¹⁾			
Ventilation ⁽¹⁾			
Extincteurs ⁽¹⁾			

(1) Cette rubrique n'est renseignée que si l'établissement dispose d'installations techniques qui lui sont propres. Dans le cas contraire, les installations doivent être vérifiées par une personne ou un organisme agréé. Il y a lieu de vérifier la présence des vignettes en cours de validité.

Découper selon
les pointillés



V. - Partie réservée à l'organisateur de la manifestation ou du spectacle

- a) Nom, raison sociale et adresse de l'organisateur.
- b) Date(s), lieu et durée de la manifestation.
- c) Activité(s) prévue(s).
- d) Effectif(s) théorique(s) du public reçu (en fonction des activités prévues).
- e) Visa du propriétaire et de l'organisateur ou le pétitionnaire.
- f) Date, nom du vérificateur et visa de l'organisme agréé de vérification technique CTS qui a délivré l'extrait du registre de sécurité et qui atteste de la conformité des installations propres à l'établissement.

Nota : La demande d'implantation d'un établissement doit être conforme à l'article CTS 31.



Découper selon
les pointillés



P 62

Annexe VI

Vérification technique des chapiteaux

(Arrêté du 18 février 2010)

**Information sur le contenu du rapport de visite conformément
aux dispositions de l'article CTS 34**

Date de visite : /_/_/_/_/_/_/_/_/ Lieu :
 Vérificateur : En présence de M :
 Propriétaire :
 Adresse :
 Code postal : _/_/_/_/_/_/ Ville : Tél. _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Renseignements concernant l'établissement

N° Etablissement : Matériau :
 Fabricant : Année :
 Module de base : Dimension présentée :
 Superficie totale :
 Coloris : TOIT : ENTOURAGE :

P.V. de classement en réaction au feu de la toile (art. CTS 8)

Toile de couverture, double couverture
 N° : Date : /_/_/_/_/_/_/_/_/ Laboratoire :

Toile de tour
 N° : Date : /_/_/_/_/_/_/_/_/ Laboratoire :

Autres

Vérification périodique des installations électriques et techniques (art. CTS 35)

Dates de vérification :
 Organismes :

Conclusion : (*) préciser si l'établissement a été vérifié monté ou démonté

Découper selon
les pointillés



LISTE INDICATIVE DES ÉLÉMENTS À VÉRIFIER

La vérification des installations est effectuée en respectant les étapes suivantes :

Dénominations	S	NS	SO	Observations
Toile				
Numéro d'identification				
Issues matérialisées				
Aspect extérieur				
Marquage de la toile				
Couverture				
Entourage				
Bas volet				
Couture ou soudure sur la toile				
Mâts - Ossature				
Mâts en ligne				Nombre
Mâts au carré				Nombre
Arceaux				
Platines d'ancrage				
Ancrage				Nombre de pinces Dimensions des pinces
Coupole				
Couronne				
Vergue				
Poteaux de corniche				Nombre
Tension des cordes de corniche				
Poteaux de tour				Nombre
Corde de tour (matériau)				
Corde d'entourage (matériau)				
Nombre de points d'ancrage				
Œillets				
Soudure métallique				
Haubanage				
Câbles				Nombre vérifié
Serre câbles				
Sangles				
Laçage				

Découper selon
les pointillés



Dénominations	S	NS	SO	Observations
Equipements techniques				
Electricité - Eclairage				Nombre de groupes électrogènes
Moyens d'extinction				Nombre
Alarme : - équipement d'alarme - dispositif de sonorisation				
Chauffage : type et nombre				
Gradins				Nombre de places
Ventilation				Type et nombre
Contrôle documentaire				
Tenue du registre de sécurité				
Gestion du matériel utilisé				
Gestion du matériel à remplacer				
Conditions d'entretien des matériels démontables				
Conditions de rangement et de stockage des matériels démontables				

Légende :

S : satisfaisant.

NS : non satisfaisant.

SO : sans objet.

Nom et prénom
en lettres capitales
Signature du vérificateur

Nom et prénom
en lettres capitales
*Signature du propriétaire
ou de son représentant*

RAPPEL :

Article R. 123-43

(Décret n° 2002-814 du 3 mai 2002, art. 7, *Journal officiel* du 5 mai 2002)

Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation.

À cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés. Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement.



Découper selon
les pointillés



Annexe VII

Vérification des tentes et structures ^(*)

(Arrêté du 18 février 2010)

Information sur le contenu du rapport de visite selon les dispositions de l'article CTS 34

Date de visite : /_/_/_/_/_/_/_/_/ Lieu :
 Vérificateur : En présence de M :
 Propriétaire :
 Adresse :
 Code postal : _/_/_/_/_/_/_/ Ville :Tél. _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

Renseignements concernant l'établissement

N° Etablissement : Matériau :
 Fabricant : Année :
 Module de base : Dimension présentée :
 Superficie totale :
 Coloris : TOIT : ENTOURAGE :

P.V. de classement en réaction au feu de la toile (art. CTS 8)

N° : Date : /_/_/_/_/_/_/_/_/ Laboratoire :
 N° : Date : /_/_/_/_/_/_/_/_/ Laboratoire :

Vérification périodique des installations électriques et techniques (art. CTS 35)

Date de vérification :
 Organismes :

Conclusion : (*) préciser si l'établissement a été vérifié monté ou démonté

.....

Découper selon
les pointillés



LISTE INDICATIVE DES ÉLÉMENTS À VÉRIFIER

La vérification des installations est effectuée en respectant les étapes suivantes :

Dénominations	S	NS	SO	Observations
Toile				
Numéro d'identification - figure - ne figure pas				
Issues matérialisées				
Aspect général				
Etat de vétusté				
Marquage de la toile				
Etat des joncs				
Etat des soudures				
Etat des coutures				
Tendeurs des toiles toitures				
Barre de tension de toile				
Tension des toiles d'entourage				
Structure - Ossature				
Poteaux				Nombre de poteaux Nombre de traverses
Demi-fermes				Nombre
Demi-lunes				Nombre
Poteaux pignon				Nombre
Traverses pignon				
Bracons (ou contrefiches)				
Pannes (ou fermes) intermédiaires				
Pannes (ou fermes) faîtières				
Pannes (ou ferme) sablières				
Câbles de contreventement				Position
Platines d'ancrage				
Ancrage				Nombre de pinces Dimension(s) des pinces
Lestage				Dispositifs
Haubanage				
Calage				

Découper selon
les pointillés



Dénominations	S	NS	SO	Observations
Entourage rigide : - composition - classement - accrochage				
Plancher sur semelle				Superficie
Plancher flottant				Superficie
Long-pans				
Equipements techniques				
Electricité - Eclairage				Nombre de groupes électrogènes
Moyens d'extinction - extincteurs				Nombre
Alarme : - équipement d'alarme - dispositif de sonorisation				
Chauffage				Type et nombre
Ventilation				Type et nombre
Contrôle documentaire				
Tenue du registre de sécurité				
Procédure de gestion du matériel				
Conditions de rangement et de stockage du matériel				

* Cette annexe est applicable aux établissements de type « bal monté ».

Légende :

S : satisfaisant.

NS : non satisfaisant.

SO : sans objet.

Nom et prénom
en lettres capitales
Signature du vérificateur

Nom et prénom
en lettres capitales
*Signature du propriétaire
ou de son représentant*

RAPPEL :

Article R. 123-43

(Décret n° 2002-814 du 3 mai 2002, art. 7, *Journal officiel* du 5 mai 2002)

Les constructeurs, installateurs et exploitants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et entretenus en conformité avec les dispositions de la présente réglementation.

À cet effet, ils font respectivement procéder pendant la construction et périodiquement en cours d'exploitation aux vérifications nécessaires par les organismes ou personnes agréés dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres intéressés. Le contrôle exercé par l'administration ou par les commissions de sécurité ne les dégage pas des responsabilités qui leur incombent personnellement.



Découper selon
les pointillés



Annexe VIII **Attestation de bon montage et de liaisonnement au sol**
(Arrêté du 18 février 2010)

PARTIE RESERVÉE AU RESPONSABLE DU MONTAGE

Date du contrôle : / / / / à / / H / /

Lieu d'implantation :

Manifestation :

Durée d'implantation de l'établissement :

CHAPITEAU STRUCTURE TENTE

	PROPRIETAIRE DE L'ÉTABLISSEMENT	EXPLOITANT	RESPONSABLE DU MONTAGE
Nom ou raison sociale			
Adresse			

CARACTERISTIQUE DE L'ÉTABLISSEMENT

Numero d'identification : Fabricant :

Hauteur latérale : Largeur :

Longueur : Superficie totale montée :

Nombre de sorties de secours : Largeur totale des sorties de secours :

ESSAIS DE SOL A L'ARRACHEMENT OU EQUIVALENT PAR LESTAGE
EFFECTUES LORSQUE L'EXPLOITANT N'A PAS ETE EN MESURE DE
COMMUNIQUER LES INFORMATIONS RELATIVES A LA QUALITE DE
RESISTANCE DU SOL ET A LA PRESENCE DE RESEAUX VRD

Valeurs ancrage ou lestage imposées par le fabricant :

Valeurs obtenues : Nombre d'essais effectués :

Cette mission de montage m'a été confié par : qualité :

Nom et prénom en lettres capitales
Signature du responsable du montage

NB : Ce document n'exonère pas le propriétaire de sa responsabilité et ne remplace pas l'obligation du contrôle périodique de l'établissement réalisé par un organisme agréé de vérification technique CTS dans les conditions de l'article CTS 34 du règlement de sécurité.



Découper selon
les pointillés



Annexe IX

Définitions

(Arrêté du 18 février 2010)

Chapiteau

Etablissement formé par des toiles tendues supportées par des éléments rigides intérieurs ou extérieurs (mâts, arceaux, etc.). Les toiles de couvertures participent à la solidité et stabilité de l'établissement par tension entre les éléments rigides et le sol.

Tente

Etablissement généralement carré ou rectangulaire, non modulable, constitué par une armature (tubes d'acier, aluminium, etc.). Toutefois, elles peuvent être juxtaposables. L'ensemble est recouvert par une toile ou plusieurs toiles.

Sont assimilables à des tentes : les yourtes, etc.

Structure

Etablissement composé d'une ossature porteuse à base d'éléments modulaires juxtaposables formant des portiques. La toile de couverture est souple. Le pourtour de l'établissement est soit en toile, soit en panneaux rigides. La rigidité de l'ensemble est assurée par les éléments porteurs et les contreventements. Le pourtour et la couverture sont reliés à la structure.

Sont assimilables à des structures : les bals montés, deux pentes et polygonales, etc.

Configuration

Une configuration est un assemblage type d'éléments modulaires prévu par le constructeur, pris en compte lors de la vérification de la note de calcul et dans la notice de montage. Un modèle de structure peut présenter une ou plusieurs configurations possibles.

Solidité

Aptitude de la structure à résister à la déformation ou à la rupture dues aux efforts induits par les charges permanentes, d'exploitation et climatiques.

Stabilité

Aptitude d'un établissement à conserver sa forme et ses dimensions, en l'absence de contraintes anormales.

Capacité à conserver toutes ses propriétés, sa composition ou ses dimensions de façon durable.

Structure multistandard

Structure pouvant évoluer en hauteur et en largeur selon les préconisations du fabricant.

Organisme agréé en vérification technique CTS

Organisme agréé par le ministère de l'intérieur en application du présent arrêté pour effectuer des vérifications techniques dans les chapiteaux, tentes et structures.



Découper selon
les pointillés



Annexe X

Programme de stage de formation pour la réalisation des missions définies à l'article CTS 52 (5 jours/35 heures)

(Arrêté du 18 février 2010)

Objectif du stage :

Etre capable de contrôler les chapiteaux, tentes et structures avant la première ouverture pour chaque nouvelle implantation dans les domaines suivants :

- le montage et liaisonnement au sol ;
- la sécurité des personnes contre les risques d'incendie et de panique.

Module 1. - Préambule :

- identification des risques dans le montage des CTS ;
- architecture des textes juridiques et du règlement de sécurité ;
- formations et informations, obligations ;
- bibliographie de sécurité commentée.

Module 2. - Etablissement recevant du public. - Code de la construction et de l'habitation :

- les intervenants, rôles et missions ;
- les points essentiels de la réglementation pour le responsable du montage et le technicien inspecteur (renvois sur les articles) ;

Module 3. - Connaissances du règlement de sécurité CTS :

- les CTS itinérants ;
- les CTS à implantation prolongée ;
- les CTS fixes par conception ;
- les structures à étages ;
- la défense externe contre l'incendie et les voies d'accès.

Module 4. - Installations de matériels démontables : les chapiteaux, tentes et structures :

- historique ;
- lexique ;
- les tentes, les chapiteaux, les structures ;
- exercices.

Module 5. - Installations de matériels démontables : les praticables, scènes, podiums, scènes couvertes, les échafaudages ; les gradins et tribunes :

- les différents matériels, lexiques et descriptifs ;
- les praticables, scènes, podiums, scènes couvertes, les échafaudages ;
- les gradins et tribunes.

Module 6. - Etudes des documents de montage des CTS :

- plans et notices de montage.

Module 7. - Mise en pratique du montage :

- le traçage et détermination du point haut ;
- outillage et distribution du matériel ;
- le montage.

Module 8. - Etude des documents administratifs :

- registre de sécurité et extrait de registre ;
- plan et coupe ;
- conditions de montage (incluant les ancrages et les lests) ;

Découper selon
les pointillés



- certificats de classement au feu des toiles ;
- plan d'évacuation avec les dégagements (UP) ;
- attestation de bon montage ;
- vérification technique.

Module 9. – Mise en pratique de la vérification :

- document de contrôle ;
- check-list ;
- rédaction d'un rapport d'inspection ;
- pratique individuelle de la vérification ;
- corrections.

Module 10. – Responsabilités et sanctions :

Sanctions administratives : en droit civil et en droit pénal.

Module 11. – Evaluation :

Deux contrôles de connaissances doivent être réalisés :

- contrôle de connaissance théorique ;
- contrôle de connaissances pratique sur un CTS.

La réussite aux deux contrôles des connaissances donnera lieu à la délivrance d'un certificat.

